VÁLVULA DE PIE ROSCADA CON FILTRO INOX

APLICACIONES:

Las válvulas de retención garantizan el flujo en una sola dirección.
Montaje en posición horizontal, vertical y diagonal. En posición vertical y diagonal la dirección del flujo debe ser siempre hacia arriba.
Las válvulas de retención de pie están diseñadas para montarse en grupos de bombas para evitar el descebado.

UTILIZACIÓN:

Garantizada para el uso en agua fría, agua caliente y aire comprimido.

LÍMITES TÉCNICOS:

Temp. Mín: -20ºC
Temp. Máx: 80ºC
PN 10 bar (145 PSI)
PN 8 bar (116 PSI)
PN 6 bar (87 PSI)

CARACTERÍSTICAS:

Rosca según ISO 228/1 (DIN 259)

APPLICATIONS:

Non return valves guarantee the flow in one direction. Mounting horizontally, vertically and diagonally. In vertical and diagonal position the flow direction should always goes up. Foot non return valves are designed to be mounted in groups of bombs to avoid prime.

USE:

Guaranteed for the use of cold, hot water and pressure air.

TECHNICAL LIMITS:

Min. Temp: -20ºC
Max. Temp: 80ºC
PN 10 bar (145 PSI)
PN 8 bar (116 PSI)
PN 6 bar (87 PSI)

FEATURES:

Threads according to ISO 228/1 (DIN 259)

REF: VRHHF_082023_REV1




Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

MATERIALES Y MEDIDAS/ *MATERIALS AND SIZES*

4117

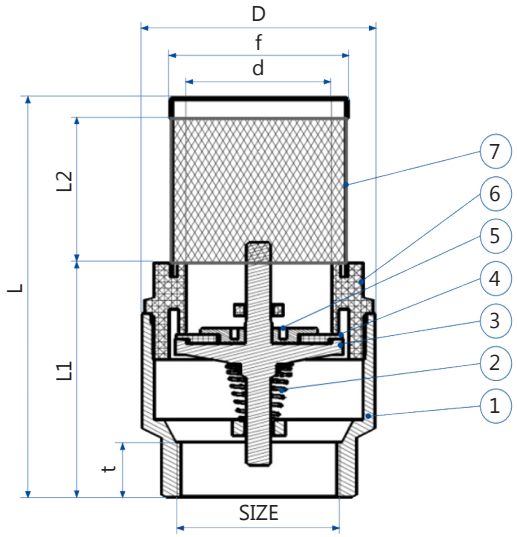

Nº	Nombre *Name*	Material
1	Cuerpo / *Body*	Latón / *Brass (CW617N)*
2	Muelle / *Spring*	Acero Inox. / *Stainless steel (A304)*
3	Centro / *Core*	Nylon (polyamide)
4	Cierre / *Seal*	NBR
5	Disco / *Disc*	Acero Inox. / *Stainless steel (A304)*
6	Tapa / *Bonnet*	Nylon (polyamide)
7	Filtro / *Filter*	Acero Inox. / *Stainless steel (A304)*

MEDIDA *SIZE*	Unidades Caja *Box units*	L	D	L1	d	L2	F	t	SW	PN
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
1/2″	20	66	33,5	41	18	21,5	24	9,5	Octo.	10
3/4″	12	71	42,5	45	23	22,4	30	10	Octo.	10
1″	10	87	48	51	30	31,5	34,5	12	Octo.	10
1 1/4″	6	97	59	55	38	35	43	12	Octo.	8
1 1/2″	3	111	67	63,5	45	42	52,5	12	Octo.	8
2″	2	129	81	73	57	55	62,5	15	Octo.	8
2 1/2″	1	159,5	103	85	70	69	76,5	18	Octo.	6
3″	1	170	111	90	78	80	86	20	Octo.	6
4″	1	193,5	139,5	100	104	92	115,5	20	Octo.	6


Medidas en milímetros / *All size in milimeters*

Se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
Keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.

REF: VRHHF_082023_REV1

Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

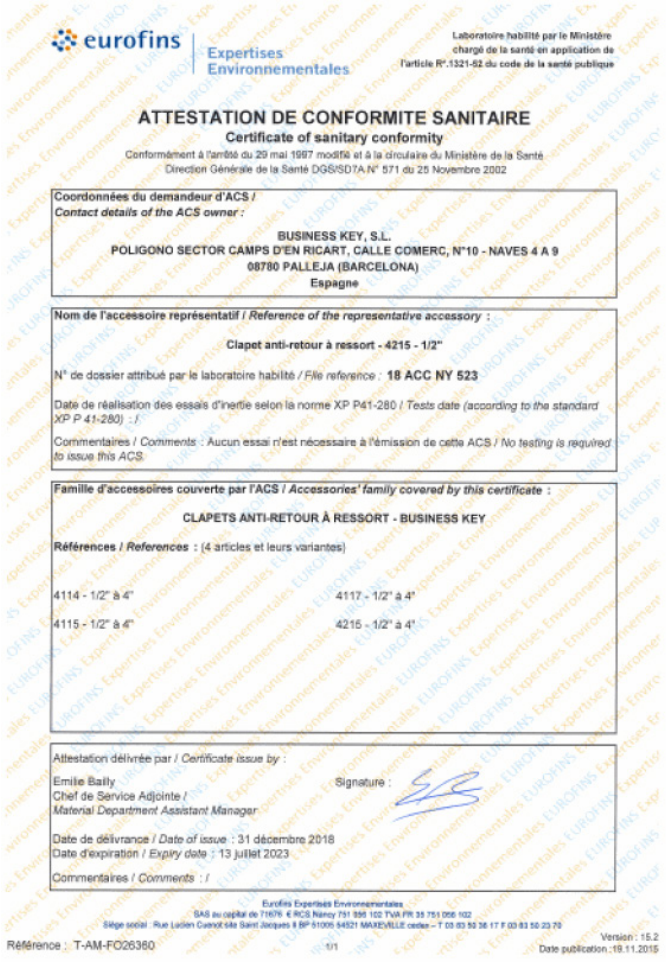

eurofins | Expertises Environnementales

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / ***Contact details of the ACS owner :***

BUSINESS KEY, S.L.
POLIGONO SECTOR CAMPS D'EN RICART, CALLE COMERC, N°10 - NAVES 4 A 9
08780 PALLEJA (BARCELONA)
Espagne

Nom de l'accessoire représentatif / ***Reference of the representative accessory*** **:**

Clapet anti-retour à ressort - 4215 - 1/2"

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / *File reference* : **18 ACC NY 523**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 / *Tests date (according to the standard XP P 41-280)* : /

Commentaires / *Comments* : Aucun essai n'est nécessaire à l'émission de cette ACS / *No testing is required to issue this ACS.*

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / ***Accessories' family covered by this certificate*** **:**

CLAPETS ANTI-RETOUR À RESSORT - BUSINESS KEY

Références / ***References*** **:** (4 articles et leurs variantes)

4114 - 1/2" à 4"
4115 - 1/2" à 4"
4117 - 1/2" à 4"
4215 - 1/2" à 4"

Attestation délivrée par / *Certificate issue by* :

Emilie Bailly
Chef de Service Adjointe /
Material Department Assistant Manager

Signature :

Date de délivrance / *Date of issue* : 31 décembre 2018
Date d'expiration / *Expiry date* : 13 juillet 2023

Commentaires / *Comments* : /

Eurofins Expertises Environnementales
SAS au capital de 71676 € RCS Nancy 751 996 102 TVA FR 35 751 056 102
Siège social : Rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 MAXEVILLE cedex – T 03 83 50 36 17 F 03 83 50 23 70

Référence : T-AM-FO26360 1/1 Version : 15.2 Date publication :19.11.2015

- **ACS:**

  Certificado que garantiza los materiales constituidos de los equipos que están en contacto con el agua destinada al consumo humano.

- ***ACS:***

  Certificate that all valve materials can use drinking water.

Se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
Keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.

Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.